



بررسی فراوانی سویه‌های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از بیمارستان محب و میلاد به روش فنوتیپی و مولکولی

زهرا گماریان^{*}^۱، محمدحسن شاه حسینی^۲، منصور بیات^۳، محمد امین محمودی^۴، تمنا نفریه^۵، محمد رهبر^۶

چکیده

مقدمه: استافیلوکوک اورئوس دومین علت شایع عفونت‌های بیمارستانی از عوامل مهم عفونت‌های شدید جامعه می‌باشد. سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین این باکتری یک پاتوژن مهم و عمدۀ در ایجاد بیماری و مرگ و میر در ایران و جهان می‌باشد، از این رو به دلیل شیوع مقاومت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمان آن مشکل است. بنابراین سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین باید به دقت و سرعت شناسایی شوند. در این تحقیق شناسایی مقاومت به متی‌سیلین با روش دیسک دیفیوژن و PCR برای ژن *mecA* بررسی شد.

روش بررسی: مطالعه روی ۱۰۰ سویه استافیلوکوک اورئوس از نمونه‌های بالینی مختلف جمع‌آوری شده از بیمارستان‌های محب و میلاد تهران انجام گرفت. حساسیت آنتی‌بیوتیک با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. همچنین وجود ژن عامل مقاومت (*mecA*) با روش PCR و آغازگر اختصاصی بررسی و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج: نتایج ۵۰٪ (۵۰ نفر) سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین با روش دیسک دیفیوژن و ۷۴٪ (۷۴ نفر) دارای ژن *mecA* با روش PCR بودند. از این ۱۰۰ نمونه، ۶۱ نمونه متعلق به بیمارستان محب بودند که ۴۷٪ (۲۹ نفر) با روش دیسک دیفیوژن و ۶۰٪ (۳۷ نفر) با PCR به متی‌سیلین مقاوم بوده و از ۳۹ نمونه دیگر متعلق به بیمارستان میلاد که از این تعداد ۸۴٪ (۵۳ نفر) با روش دیسک دیفیوژن و ۸۷٪ (۳۷ نفر) با PCR مقاومت به متی‌سیلین را نشان دادند.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع مقاومت به متی‌سیلین نیاز به یک روش شناسایی دقیق و سریع برای MRSA می‌باشد. با توجه به ارائه نتایج منفی کاذب، نسبتاً زیاد و وقت‌گیر بودن روش دیسک دیفیوژن، روش PCR بهترین روش برای شناسایی سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: مقاومت به متی‌سیلین، استافیلوکوک اورئوس، تشخیص مولکولی

۱- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

۲- دانشیار گروه بیوتکنولوژی، موسسه ایران ژن فن آور (IGF)، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳- دکترای تخصصی قارچ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

۴- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، موسسه ایرانیان ژن فن آور (IGF)، تهران، ایران

۵- دکترای تخصصی میکروبیولوژی، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

۶- دکترای تخصصی میکروبیولوژی، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۴۹۴۶، پست الکترونیکی: derakhshande.saeid@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۴

مقدمه

می‌افتد، عوارضی نظیر نارسایی کلیوی نیز در بین بیماران عفونی با MRSA بیش از بیماران عفونی با MSSA است و حتی میزان مرگ و میر در بین بیماران MRSA به طور معنی‌داری بیش از بیماران MSSA است. تشخیص به موقع و جداسازی این بیماران می‌تواند از پخش سویه‌های MRSA در محیط بیمارستان و کادر پزشکی جلوگیری به عمل آورد.

درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک به خصوص استافیلولکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) در سراسر جهان و ایران تبدیل به یک مشکل در تنظیمات بیمارستان و جامعه شده است و این در صورتی است که عفونت استافیلولکوک اورئوس در سراسر جهان در حال افزایش است. فراوانی سویه‌های MRSA در کشورهای آسیایی نظیر چین، کره و تایوان بیش از ۷۰٪، در آمریکای شمالی بیش از ۵۰٪، در اروپا ۲۰٪ و در ایران حدود ۵٪ می‌باشد^(۷).

بیش از ۲۰٪ ایزوله بالینی استافیلولکوک اورئوس در بیمارستان‌های آلمان به متی‌سیلین مقاوماند، در کشورهای اسکاندیناوی و هلند با یک برنامه پیشگیری‌کننده دقیق شیوع MRSA در یک سطح پایین قابل قبول (کمتر از ۳٪-۱٪) نگهداری می‌شود. همچنین از آنجا که استافیلولکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین MRSA پاتوزن مکرر در بیمارستان (VAP: Ventilator Associated Pneumonia) می‌باشد شناسایی سریع آن اهمیت دارد، زیرا میزان مرگ و میر در حدود ۳۳٪ تا ۵۰٪ می‌باشد و بیشتر بیماران مبتلا به پنومونی تحت درمان با آنتی‌بیوتیک‌های وسیع الطیف اند و این درمان باعث افزایش هزینه بیمارستان و شیوع گونه‌های مقاوم می‌شود، برای به حداقل رساندن خطر مرگ و میر، به پزشکان توصیه می‌شود از آنتی‌بیوتیک مناسب استفاده کنند. نظارت عفونت بیمارستانی از سال ۲۰۰۳ میلادی مورد توجه قرار گرفت که استافیلولکوک اورئوس به عنوان شایع‌ترین پاتوزن مرتبط با VAP در ایلات متحده آمریکا مطرح شد^(۸). به همین دلیل تشخیص سریع و دقیق سویه‌های مقاوم به منزله یک هدف مهم میکروب شناسی بالینی می‌باشد، از آنجا که نتایج حاصل از یک کشت میکروبی فوراً

استافیلولکوک اورئوس باکتری گرم مثبتی است که در پوست کلونیزه می‌شود و در حدود ۲۵٪ تا ۳۰٪ افراد سالم حامل این ارگانیسم می‌باشند. استافیلولکوک اورئوس در طی چند دهه گذشته مبدل به شایع‌ترین عامل عفونت‌های بیمارستانی شده است^(۱،۲). یکی از عوامل موفقیت این باکتری، کسب فاکتورهای مقاومت می‌باشد. بدین صورت که با ورود هر آنتی‌بیوتیک جدید، سویه‌های مقاوم باکتری، به سرعت ظهور یافته‌اند و درمان عفونت‌های حاصل از این باکتری را با دشواری مواجه کرده‌اند. به عنوان مثال با ورود پنی‌سیلین به بازار و استفاده از این دارو در درمان بیماران بستری، به سرعت سویه‌های مقاوم به پنی‌سیلین ظاهر گشته‌اند^(۳). سپس در درمان عفونت‌های بیمارستانی ناشی از استافیلولکوک اورئوس از متی‌سیلین استفاده شد که متأسفانه با ظهور سریع سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین، این نوع آنتی‌بیوتیک نیز کارایی خود را از دست داده است^(۴-۵). برای درمان استافیلولکوک اورئوس مقاوم به MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus از آنتی‌بیوتیک دیگری به نام وانکومایسین استفاده می‌شود. همچنین از آنتی‌بیوتیک جدیدی به نام لینزولید نیز برای درمان MRSA استفاده شده است.

آن‌تی‌بیوتیک‌های آمینوگلوكوزیدی مانند جنتامایسین، استریپتومایسین و کانامایسین زمانی به خوبی علیه استافیلولکوک‌ها جواب می‌دادند اما استافیلولکوک به مرور زمان به این آنتی‌بیوتیک‌ها نیز مقاوم شد. این آنتی‌بیوتیک‌ها با اتصال به زیر واحد S30 ریبیزوومی منجر به مرگ باکتری می‌شوند^(۶). بنابراین، برای مقابله با سویه‌های این باکتری، مطالعات اپیدمیولوژیک و درک نحوه انتشار و گسترش این باکتری مهم به نظر می‌رسد. استافیلولکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین یکی از علل عدمه عفونت‌های بیمارستانی معرفی شده است. طبق گزارش‌ها، بیمارانی که با MRSA عفونت پیدا می‌کنند، نسبت به آنها می‌باشد استافیلولکوک MSSA: Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus عفونی می‌شوند، مدت طولانی‌تری در بیمارستان بستری می‌شوند، بنابراین علاوه بر هزینه درمان بیشتر، پیشرفت عفونت به باکتری یا آندوکاردیت بیشتر اتفاق

تست مانیتول از قرمز به رنگ زرد، استافیلوکوک اورئوس از سایر استافیلوکوک‌ها متمایز شد.

در صورتی که تست کواگولاز منفی می‌شد اما شک به استافیلوکوک اورئوس بود از تست DNase (Merk) استفاده می‌شد که با مشاهده هاله شفاف دور کلنجی پس از ریختن، اسید کلریدریک نرمال استافیلوکوک اورئوس تشخیص داده می‌شد.

با شناسایی استافیلوکوک اورئوس‌ها برای تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن با تهیه سوسپانسیون میکروبی با غلاظت ۵٪ مک فارلند (بهارافشان- ایران) بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار (Merk)، کشت داده و دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی ونکومایسین (Va)، جنتامایسین (GM)، اگراسیلین (Ox)، سفوکسیتین (FOX)، ریفامبیسین (Rf)، کربنی سیلین (Ca)، سفتازیدیم (CAZ)، پیپراسیلین (PiP)، سیپروفلوکساسین (CP)، سفتریاکسون (CRO)، تیکوپلامین (TEC)، ایمی پنم (Imp)، سفوتاکسیم (CTM)، تی کارسیلین (TC)، آمیکاسین (AN)، کوتربیموکسازول (SXT)، تتراسایکلین (T)، کلیندامایسین (CD)، در بیمارستان محب تهران با مارک مست (Mast) و دیسک‌های اگراسیلین (Ox)، اریترومامایسین (E)، کلرامفنیکل (C)، کلیندامایسین (CD)، ریفامبیسین (RF)، آریترومامایسین (AZ)، آمپیسیلین (AM)، نورفلوکساسین (NOR)، پنی‌سیلین (P)، نیتروفانتوتئین (FM)، سیپروفلوکساسین (CP)، سفتریاکسون (CRO) در بیمارستان میلاد تهران با مارک‌های اسپین (Spin) و روسکو (Rosco) بر روی محیط کشت قرار داده و پلیت را در حرارت ۳۵°C درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد و با بررسی هاله عدم رشد، با توجه به جدول (NCCLS) استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داده شد. نمونه‌هایی که به آنتی‌بیوتیک‌های اگراسیلین و یا سفوکسیتین مقاوم نشان می‌دادند به عنوان استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داده شدند. البته لازم به ذکر است که برای تمام نمونه‌های بیمارستان محب از هر دو دیسک اگراسیلین و سفوکسیتین یا فقط سفوکسیتین استفاده شده است و برای بیمارستان میلاد تهران فقط دیسک اگراسیلین استفاده شده است.

در دسترس قرار نمی‌گیرد درمان تجربی آنتی‌بیوتیکی می‌تواند منجر به درمان ناکافی شود، بنابراین روش‌های مبتنی بر تشخیص مولکولی مانند PCR تبدیل به یک ابزار ضروری برای تشخیص در آزمایشگاه‌ها شده است. مقاومت به متی‌سیلین از طرق ژن *mecA* که پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP2a) را کد می‌کند، ایجاد می‌شود و افتراق بین استافیلوکوک اورئوس حساس متی‌سیلین MSSA و مقاوم به متی‌سیلین MRSA با بررسی عدم وجود یا وجود ژن *mecA* با تکنیک PCR مشخص می‌شود. همچنین گزارش شده است که سرعت تشخیص حامل MRSA نقش مهمی را در جلوگیری از گسترش پاتوزن ایفا می‌کند زیرا کشت ۲-۳ روز به طول می‌انجامد اما استفاده از روش‌های تشخیص سریع PCR منجر به کوتاه شدن زمان تشخیص به ۲-۵ ساعت می‌شود^(۹).

روش بررسی

این پژوهش از نوع توصیفی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۰۰ ایزوله استافیلوکوک اورئوس که از دو بیمارستان میلاد و محب تهران، پس از توضیح طرح و اخذ رضایت شفاهی بیماران توسط رزیدنت عفونی پرسشنامه‌ای تکمیل شد و سپس نمونه‌برداری از زخم، کاتتر، ترشحات ریه، خون، مایع پلور، مایع کمر، مایع سینوویال و ادرار از بین بیماران بستری و سرپایی انجام شد.

با توجه به اینکه نمونه‌ها برای بیماران در بخش‌های مختلف بوده و به علت عدم اطلاع از نوع باکتری کلیه نمونه‌ها در پلیت‌های حاوی محیط‌های بلاد آگار، ائوزین متیلن بلو و لوله تایوگلیکولات(پرونادیسا) کشت داده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷°C درجه سانتی‌گراد گرم‌گذاری شدند. پس از کشت نمونه‌ها در لوله تایو و محیط‌های کشت بلاد آگار، EMB نمونه‌ای که در محیط کشت بلاد آگار رشد کرده به عنوان گرم مثبت در نظر گرفته شد و پس از انجام تست کاتالاز و مثبت شدن این تست استافیلوکوک‌ها تشخیص داده شدند.

پس از تشخیص استافیلوکوک‌ها با انجام تست کواگولاز (Mast) و مانیتول (Merk)، استافیلوکوک اورئوس تشخیص داده شد که با ایجاد لخته در لوله مربوط به تست کواگولاز و تغییر رنگ لوله

خشک گردید و به رسوب موجود در میکروفیوژ ۱۰۰ میکرولیتر الكل ۷۰٪ اضافه و ۱۵ بار اینورت شد و داخل سانتیرفیوژ بار دور ۱۲۰۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه قرار گرفت، دوباره محلول رویی را دکانته کرده و داخل هیتر بالک قرار داده تا بوي الكل بپرده سپس DNA را ۱۰۰ میکرولیتر DDW حل کرده تا بتوان DNA را برای مدتی نگهداری کرد.

اگر رسوب (DNA) دارای ناخالصی بود آن را پس از ریختن DDW داخل سانتیرفیوژ با دور ۱۰۰۰۰ rpm قرار داده و مایع رویی را برداشته و DNA استخراج شده را در فریزر در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد.

از آزمایش PCR به عنوان روش استاندارد طلائی در ردبایی زن meCA در DNA استخراج شده از نمونه‌ها استفاده گردیده است. پرایمرهای استفاده شده برای تکثیر زن meCA شامل یک جفت پرایمر اختصاصی می‌باشد (جدول ۱).

طول قطعه حاصل از فعالیت این پرایمر ۳۲۰ bp بود. واکنش PCR شامل مواد و فاکتورهای ذکر شده در جدول ۲ می‌باشد که در دستگاه ترموسایکلر Majer Science انجام شد.

در تحقیق حاضر استخراج DNA از نمونه‌های کشت داده شده در محیط کشت مولر هینتون آگار، توسط کیت DNP (DNG) Plus (ایرانیان زن فناور- ایران) به طور دقیق و با زمان کوتاهی انجام گرفت. بررسی حساسیت آزمون گذاشته شده با DNA استخراجی با این کیت نشان‌دهنده میزان بالای DNA به دست آمده از نمونه‌های مقاوم به متی‌سیلین گرفته شده از دو بیمارستان میلاد و محب تهران می‌باشد که به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

یک الی دو انس از نمونه مورد نظر کشت داده شده در محیط مولر هینتون آگار را داخل اپندورف ۱/۵ سی‌سی ریخته و به آن ۱۰۰ میکرولیتر DDW اضافه شد و پس از یک اسپین کوتاه به آن ۴۰۰ میکرولیتر DNG اضافه گردید و سپس ورتسکس کرده و حدود ۳۵۰ میکرولیتر ایزوپروپانول (باید سرد باشد زیرا واکنش قبلی گرماده است و باید ایزوپروپانول سرد باشد) اضافه نموده، سپس ۱۰ بار اینورت شد و داخل سانتیرفیوژ با دور ۱۲۰۰۰ rpm به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفت و محلول رویی را دکنته کرده و با دستمال

جدول ۱: سکانس پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر زن meCA در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (۱۰)

MecA1 (5'-GAT GAA ATG ACT GAA CGT CCG ATA A-3')	PF
MecA2(5'-CCA ATT CCA CAT TGT TTC GGT CAT A-3')	PR

جدول ۲: مواد و فاکتورهای PCR

مواد	حجم(غلظت)
10x PCP Buffer	۲/۵ μL
Primer Forward	۰/۵ μL (۰/۲ μm)
Primer Revers	۰/۵ μL (۰/۲ μm)
Mgcl2 (50mm)	۰/۷۵ μL (۱/۵ mm)
dNTp Mix(10mm)	۰/۵ μL (۰/۲ mm)
Taq DNA Polymerase	۰/۳ μL (۱/۵ unit)
DNA Template or POS. Control	۵ μL
D.D.W	۱۵ μL
Total Volum	۲۵ μL

درجه سانتی گراد جهت اتصال پرایمر (annealing)، ۱۲۰ ثانیه در درجه سانتی گراد برای تکثیر قطعه هدف (extension) و ۱۰ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی گراد برای (Final extension) بود. پس

سیکل حرارتی برای انجام آزمایش PCR شامل ۳۵ سیکل ۵ دقیقه در ۹۴ درجه سانتی گراد (Perimeri denaturation) ۶۰ ثانیه در ۹۴ درجه سانتی گراد (denaturation)، ۶۰ ثانیه در ۵۰

با انجام تست دیسک دیفیوژن MRSA گزارش شدن، مقاومت این نمونه‌ها تنها با آنتی‌بیوتیک اگزاسیلین سنجیده شده بود و با انجام تست PCR این نتایج تأیید شدند و (۱۰۰٪) ۲۱ نمونه مقاومت به متی‌سیلین را نشان دادند.


از میان ۵۰ نمونه MSSA ۳۲ نمونه متعلق به بیمارستان محب تهران که با تست آنتی‌بیوگرام MSSA گزارش شدن، اما نتیجه تست PCR با روش دیسک دیفیوژن مطابقت نداشت و ۹ نمونه ۲۸٪ مقاوم به متی‌سیلین MRSA که تمامی این نمونه‌ها در روش دیسک دیفیوژن نسبت به دیسک سفوکسیتین حساس بودند و ۲۳ نمونه ۷۱٪ حساس به متی‌سیلین تشخیص داده شدند. لازم به ذکر است در نمونه‌های ذکر شده برای تعیین مقاومت از دیسک اگزاسیلین استفاده نشده است. ۱۸ نمونه دیگر متعلق به بیمارستان میلاد تهران که توسط روش دیسک دیفیوژن با دیسک آنتی‌بیوتیک اگزاسیلین حساس به متی‌سیلین گزارش شدند اما با روش مولکولی PCR، ۱۶ نمونه ۸۸٪ عکس نتایج تست آنتی‌بیوگرام را نشان دادند و مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داده شدند و تنها ۲ نمونه (۱۱٪) حساس به متی‌سیلین مشابه تست دیسک آنتی‌بیوتیک تشخیص داده شدند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت از ۱۰۰ نمونه مورد مطالعه، ۷۴ نمونه با روش PCR مقاوم گزارش شدند در حالی که با روش دیسک دیفیوژن ۵۰ نمونه نسبت به متی‌سیلین مقاوم گزارش شدند. نتایج روش دیسک دیفیوژن در حالی است که نتایج حاصل از روش PCR (باندهای به دست آمده) به صورت واضح بیانگر MRSA بودن یا نبودن نمونه‌ها می‌باشد و جای هیچگونه ابهامی در نتایج تست PCR را نمی‌گذارد (تصویر ۱).

از انجام آزمایش PCR محصول PCR بر روی ژل ۱/۵٪ دستگاه الکتروفوروز و در دستگاه ترانس لومیناتور تحت نور UV بررسی گردید. در این آزمایشات جهت اندازه‌گیری قطعات ژن حاصل از PCR در روی ژل از سایز مارکرهای DNA Ladder (Frmantas 1kb و Middl Range DNA Ladder (SM1118)

نتایج

در این تحقیق روش PCR به عنوان روش استاندار طلایی در نظر گرفته شد و روش دیسک دیفیوژن با PCR مقایسه شد. اما تطابق میان نتایج تست PCR و دیسک دیفیوژن وجود نداشت، از ۱۰۰ نمونه گرفته شده از دو بیمارستان میلاد و محب تهران، ۵۰ نمونه تحت عنوان MRSA و ۵۰ نمونه تحت عنوان MSSA با روش دیسک دیفیوژن گزارش شده بودند. پس از اجرای روش PCR بر روی نمونه‌های مذکور نتایج زیر حاصل شد: از میان ۵۰ نمونه MRSA گرفته شده از دو بیمارستان ۲۹ نمونه متعلق به بیمارستان محب می‌باشد که در واقع این ۲۹ استافیلوکوک اورئوس با تست آنتی‌بیوگرام نسبت به متی‌سیلین مقاوم گزارش شدند که این مقاومت نسبت به هر دو آنتی‌بیوتیک، اگزاسیلین و سفوکسیتین یا فقط نسبت به سفوکسیتین بوده است به غیر از دو نمونه که مقاومتشان تنها با آنتی‌بیوتیک اگزاسیلین سنجیده شده است، اما پس از انجام تست PCR برای نمونه‌ها ۲۸ نمونه ۹۶٪ مثبت گزارش شدند و تنها یک نمونه ۴٪ منفی یعنی حساس به متی‌سیلین تشخیص داده شد که این نمونه در روش دیسک دیفیوژن با هر دو آنتی‌بیوتیک اگزاسیلین و سفوکسیتین توسط بیمارستان مقاوم گزارش شده بود.

همچنین از ۲۱ نمونه دیگر متعلق به بیمارستان میلاد تهران

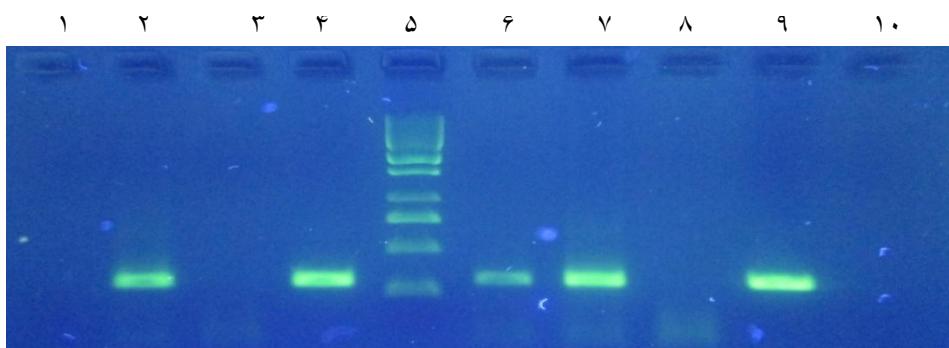

تصویر ۱: نتایج PCR مربوط به برخی از نمونه‌ها ۱۰۱ نمونه‌های منفی ۲۶٪ نمونه‌های مثبت ۴ کنترل مثبت ۵ ۸ کنترل منفی

در بیماران نیز مورد توجه قرار گرفت که در این مطالعه استافیلوكوک اورئوس علاوه بر مقاومت به متیسیلین که با دیسک‌های اگزاسیلین و سفوکسیتین سنجیده شد، نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین، ریفامپیسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، ایمی پنم، اریترومایسین، کلیندامایسین نیز مقاومت نشان داد که این الگوی مقاومت در MSSA کمتر مشاهده شده است (جداول ۳ و ۴).

با توجه به اینکه نمونه‌های مورد استفاده در این تحقیق متعلق به بیماران مراجعه‌کننده به دو بیمارستان ذکر شده است برای این بیماران با توجه به نوع بیماری و درخواست پزشک الگو مقاومت این نمونه‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های دیگر هم سنجدیده شده و با توجه به این که MRSA باعث مقاومت به سفتازیدیم شده از آنتی‌بیوتیک‌های دیگر نیز می‌شود، نتایج طیف وسیع‌تری از آنتی‌بیوتیک‌های دیگر نیز می‌شود، نتایج الگوی مقاومت و حساسیت سایر آنتی‌بیوتیک‌های بررسی شده

جدول ۳: الگوی آنتی‌بیوتیکی استافیلوكوک اورئوس مقاوم به متیسیلین جدا شده از بیمارستان محب و میلاد به روش دیسک دیفیوژن

آنٹی‌بیوتیک	حساس	مقاوم	کل
ونکومایسین	۵۰	۰	۵۰
سفوکسیتین	-	۲۷	۵۰
اگزاسیلین	-	۳۲	۵۰
جنتامایسین	۶	۲۱	۵۰
ریفامپیسین	۱۰	۲۵	۵۰
کربنی سیلین	۳	۱۶	۵۰
سفتازیدیم	-	۲۸	۵۰
پیپراسیلین	-	۱۸	۵۰
سیپروفلوکساسین	-	۳۸	۵۰
سفتریاکسون	-	۱۷	۵۰
تیکوپلامین	۲۱	۱	۵۰
ایمی پنم	۱	۲۳	۵۰
سفوتاکسیم	-	۱۸	۵۰
تی کارسیلین	۳	۱۸	۵۰
کوتیریموکسازول	۴	۲	۵۰
کلیندامایسین	۱	۱۷	۵۰
کلرامفنیکل	۱۸	۲	۵۰
آمپی سیلین	-	۶	۵۰
اریترومایسین	۲	۱۹	۵۰
پنی سیلین	-	۲۰	۵۰
نورفلوکساسین	-	۳	۵۰
آزیترومایسین	۲	۱۴	۵۰

جدول ۴: الگوی آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از بیمارستان میلاد و محب به روش PCR

آنٹی‌بیوتیک	حسان	مقاطوم	کل
ونکومایسین	۷۴	۰	۷۴
اگراسیلین	۱۶	۳۱	۷۴
سفوکسیتین	۸	۴۳	۷۴
جنتامایسین	۱۵	۲۲	۷۴
ریفامپیسین	۳۲	۲۷	۷۴
کربنی سیلین	۱۰	۱۳	۷۴
سفتازیدیم	۹	۲۸	۷۴
پیپراسیلین	۶	۲۰	۷۴
سیپروفلوکساسین	۱۸	۴۸	۷۴
سفتریاکسون	۷	۱۷	۷۴
تیکوپلامین	۲۹	۱	۷۴
ایمی پنم	۶	۲۱	۷۴
سفوتاکسیم	۴	۱۹	۷۴
تی کارسیلین	۶	۱۹	۷۴
آمیکاسین	۷	۳	۷۴
تتراسایکلین	۰	۲	۷۴
کوتريموکسازول	۱۰	۴	۷۴
کلیندامایسین	۱	۶	۷۴
اریترومایسین	۱۳	۲۱	۷۴
کلامفنیکل	۳۲	۲	۷۴
کیلیندامایسین	۱۳	۲۰	۷۴
آزیترومایسین	۱۱	۱۸	۷۴
پنی سیلین	۳۴	۲	۷۴
آمپی سیلین	۰	۱۱	۷۴
نورفلوکساین	۵	۶	۷۴
نیتروفورانتوئین	۲	۱	۷۴

بحث

گذشته، عفونت‌های MRSA در بیمارستان‌های کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و اروپا و نیز کشورهای در حال توسعه به صورت آندمیک در آمده‌اند(۱۲). در ایالات متحده،

نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که سویه MRSA از ۱۴/۳٪ در سال ۱۹۸۷ میلادی به ۳۹/۷٪ در سال ۱۹۹۷ میلادی افزایش پیدا کرده است(۱۱). همچنین طی ۴۰ سال

خطای تست فنوتیپی بیمارستان محب نیز قابل تأمل می‌باشد، که از ۳۲ نمونه MSSA گزارش شده به روش فنوتیپی ۹ نمونه PCR با روش MRSA بودند. بر همین اساس نتایج تست دقیق‌تر از تست آنتی‌بیوگرام می‌باشد. زیرا در تست آنتی‌بیوگرام ۵۰ استافیلولوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین گزارش شد، اما در تست PCR، ۷۴ استافیلولوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین PCR گزارش شد. پس می‌توان نتیجه گرفت که تست مولکولی PCR علاوه بر تشخیص سریع‌تر دارای تشخیص دقیق‌تر و مطمئن‌تر از تست‌های فنوتیپی است. اما روش فنوتیپی به دلیل کم هزینه و ساده بودن کاربردی‌تر می‌باشد.

در مطالعات مختلف از روش‌های متفاوتی برای استخراج DNA، پروفایل حرارتی برای تکثیر DNA مورد نظر و روش‌های مختلف فنوتیپی برای تعیین استافیلولوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین استفاده شده است. اما نکته قابل توجه در تمام این تحقیقات، تفاوت بین نتایج به دست آمده روش فنوتیپی و روش مولکولی PCR می‌باشد. همچنین با مشاهده نتایج این تست‌ها مشخص می‌شود که درصد گزارش PCR توسط روش مولکولی PCR بیشتر از روش‌های فنوتیپی می‌باشد. اما همانطور که مطرح شد، نتایج تست PCR نسبت به نتایج فنوتیپی آمار بیشتری از MRSA را نشان می‌دهند. به طور مثال در مطالعه Hardy و همکاران از ۵۰۰۰ نمونه مورد مطالعه، ۱۲۵ نمونه با روش مولکولی و ۷۵ نمونه با روش فنوتیپی MSSA تشخیص داده شدند که ارزش پیشگویی مثبت روش PCR در این مطالعه ۹۰٪ گزارش شد(۲۱). همچنین در مطالعه Jog و همکاران از ۷۵۶ نمونه، ۱۹ نمونه با روش PCR و ۱۳ نمونه با روش فنوتیپی MRSA گزارش شد که ارزش پیشگویی مثبت روش مولکولی در این مطالعه ۱۰۰٪ اعلام گردید(۲۲). در مطالعه Andriesse و همکاران از ۴۰۴ نمونه، ۱۱۱ نمونه با روش PCR و ۱۰۹ نمونه با روش فنوتیپی MRSA اعلام شد که PCR دارای ارزش پیشگویی ۹۶/۳۵٪ بود(۲۳). در نهایت در مطالعه Olowe و همکاران ۴۰ (۱۹/۲٪) از نمونه‌ها که با روش PCR مثبت بودند ۱۰۰٪ مورد از نمونه‌ها که با روش meCA نسبت به سفوکسیتین، ۸۰٪ نسبت به اگراسیلین و ۷۰٪ نسبت

سالیانه از هر دو میلیون عفونت بیمارستانی، ۲۶۰۰۰۰ مورد مربوط به استافیلولوکوک اورئوس است. متأسفانه در بین آنها درصد سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین رو به فزونی هستند، به طوری که سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین استافیلولوکوک اورئوس از ۱۴/۸٪ در سال ۱۹۸۷ میلادی به ۳۹/۷٪ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافته‌اند(۱۱). بررسی‌ها در سایر نقاط جهان نیز نشان از افزایش سال به سال این سویه دارد. برای مثال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۱ میلادی در کانادا صورت گرفت، از ۳۰۹ ایزوله بالینی، ۲۱۳ مورد سویه MRSA (۶۸/۹٪) و بقیه سویه‌های استافیلولوکوک اورئوس حساس به متی‌سیلین تشخیص داده شدند(۱۳). در انگلستان در سال ۱۹۹۹ میلادی با روش PCR، ۴۴ ایزوله استافیلولوکوک اورئوس مورد بررسی قرار گرفتند که ۲۱ مورد زن مقاومت به متی‌سیلین را نشان دادند(۱۴). بررسی‌ها در هنگ کنگ و استرالیا نیز روند مشابهی را نشان دادند(۱۵،۱۶) در کشور ترکیه نیز MRSA شد(۱۷). مقاومت به متی‌سیلین در اروپا ۲۰٪ ولی در آمریکا بین ۲۳٪ تا ۵۵٪ گزارش شد(۱۸) همچنین شیوع MRSA در سال ۱۳۸۰ در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی تهران ۴۶/۵٪ و در سال ۱۳۸۶ در بیمارستان امام حسین تهران ۷۹٪ گزارش گردیده است(۱۹،۲۰).

در طی این مطالعه در کل از ۱۰۰ نمونه جمع‌آوری شده، با روش تست آنتی‌بیوگرام (دیسک دیفیوژن) ۵۰ نمونه مقاوم و ۵۰ نمونه دیگر حساس به متی‌سیلین گزارش شدند. اما با انجام تست PCR نتایج با نتایج به دست آمده از تست آنتی‌بیوگرام مطابقت نداشت.

پس از انجام تست PCR، ۷۴ نمونه مقاومت به متی‌سیلین و ۲۶ نمونه هم حساسیت به متی‌سیلین را نشان دادند.

با توجه به نتایج به دست آمده دقت در تست‌های فنوتیپی بیمارستان محب، نسبت به بیمارستان میلاد بیشتر می‌باشد زیرا نتایج منفی کاذب بیمارستان میلاد از ۱۸ نمونه، ۱۶ نمونه می‌باشد که تعداد قابل توجهی است ولی با توجه به اهمیت مقاومت این باکتری به متی‌سیلین و افزایش شیوع مقاومت به این آنتی‌بیوتیک در سطح جهان، (اروپا، آمریکا) و ایران درصد

مقاومت MRSA به آنتی‌بیوتیک‌های متی‌سیلین(٪۳۲/۷)، اگزاسیلین(٪۴۰/۳)، سفوکسیتین(٪۴۶/۵)، پنی‌سیلین G (٪۸۲/۷) گزارش شده است(۲۴).

نتیجه‌گیری

با گسترش شیوع مقاومت تنها آنتی‌بیوتیک مؤثر برای درمان این بیماران و نکومایسین می‌باشد که به طور ۱۰۰٪ به وانکومایسین حساس می‌باشند(۲۸)، اما این خود باعث استفاده زیاد از این آنتی‌بیوتیک شده و در نتیجه باعث رواج مقاومت به این آنتی‌بیوتیک می‌شود که درمان این بیماران را با مشکل جدی رویه رو می‌کند. استفاده از روش‌های دقیق و حساس همانند PCR در شناسایی سویه MRSA در آزمایشگاه به عنوان روش روتین می‌تواند در تشخیص صحیح آنها از MSSA کمک شایانی کرده و در اتخاذ آنتی‌بیوتیک مؤثر برای درمان مفید باشد. در غیر این صورت استفاده از آنتی‌بیوتک‌های غیرضروری در درمان سویه حساس MSSA باعث افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی خواهد شد(۲۹). به علاوه بررسی الگوی آنتی‌بیوتیکی حاکی از آن است که سویه‌های MRSA نسبت به سویه‌های MSSA مقاومت چنددارویی را نشان می‌دهند. نظر به اینکه سویه‌های MRSA تنها به آنتی‌بیوتیک وانکومایسین حساسیت دارند مصرف بی‌رویه این آنتی‌بیوتیک در درمان مبتلایان به عفونت ناشی از MRSA می‌تواند عاقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد که شامل افزایش آنتروکوک‌های مقاوم به وانکومایسین و بالاتر از آن خطر ایجاد سویه‌های MRSA مقاوم به وانکومایسین می‌باشد که در چنین مواردی درمان بیماران واقعاً مشکل می‌گردد. آمارها نشان می‌دهند که سویه‌های MRSA مقاوم به وانکومایسین در حال افزایش هستند(۳۰). همچنین موپیروسین یکی از آنتی‌بیوتیک‌هایی است که هنوز در برابر MRSA فعال می‌باشد که از سودوموناس مشتق شده است(۳۱). متأسفانه دو سال پس از معرفی این دارو، مقاومت سطح بالا نسبت به موپیروسین ظاهر شد و به آرامی افزایش یافت(۳۲،۳۳) که این مقاومت به وسیله Conjugalative یعنی از پلاسمید وابسته به ژن *iles-2* ایجاد می‌گردد(۳۴).

به متی‌سیلین با روش K-B مقاومت نشان دادند و ۱۶۸ نمونه دیگر که با روش PCR، meCA منفی گزارش شدند، با روش K-B ۲۱/۴٪ به سفوکسیتین ۹/۳۰٪ به اگزاسیلین و ۸/۲۳٪ به متی‌سیلین مقاومت نادرست نشان دادند(۲۴). در این تحقیق نیز نتایج تست PCR نسبت به روش فنوتیپی بیشتر بود به طوری که ۷۴٪ meCA مثبت بودند و این در حالی است که ۵۰٪ نمونه‌ها با روش انتشار از دیسک مقاومت به متی‌سیلین را نشان دادند.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که روش PCR پاسخ‌های مطمئن‌تر و دقیق‌تری برای تشخیص MRSA ارائه می‌کند و با توجه به اهمیت این روش، نیاز به روش شناسایی دقیق برای جلوگیری از گسترش این مقاومت در بیمارستان‌ها و جامعه می‌باشد. به علاوه MRSA باعث مقاومت به طیف وسیع‌تری از آنتی‌بیوتیک‌های دیگر نیز می‌شود که در این مطالعه استافیلولوکوک اورئوس علاوه بر مقاومت به متی‌سیلین که با دیسک‌های اگزاسیلین و سفوکسیتین سنجیده شد، نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین، ریفامپیسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، ایمی‌پن، اریترومایسین و کلیندامایسین نیز مقاومت نشان داد که در مطالعه Aligholi و همکاران مقاومت MRSA نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین(٪۸۰)، اریترومایسین(٪۸۴)، جنتامایسین(٪۸۵)، ریفامپیسین(٪۵)، و نکومایسین(٪۱) گزارش شده است(۲۵) و در مطالعه Zamani و همکاران مقاومت MRSA نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین(٪۱۰۰)، کلوگزاسیلین(٪۹۱/۴)، تتراسایکلین(٪۷۴/۲)، کوتربیموکسازول(٪۶۸/۵)، اریترومایسین(٪۶۸/۵) و سفتازیدیم(٪۵۱/۴) گزارش شده است(۲۶) و در مطالعه Yadegar و همکاران میزان این مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین(٪۴۹)، آمیکاسین(٪۴۵)، توبرامایسین(٪۵۱) بوده است(۲۷) و در مطالعه Najar Peerayeh و همکاران مقاومت MRSA نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین(٪۶۵/۴)، جنتامایسین(٪۶۵/۴)، تتراسایکلین(٪۷۱/۴)، داکسی سیکلین(٪۴۵/۲)، اریترومایسین(٪۶۷/۸)، کوتربیموکسازول(٪۶۶/۶)، آمیکاسین(٪۵۰) بوده است(۹) و در نهایت در مطالعه Olowe و همکاران میزان

References:

- 1- Tenover FC, Arbiet RD, Goering RV, Mickelsen PA, Murray BE, Persing DH, et al. *Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis: J Clin Microbiol* 1996; 33(9): 2233-39.
- 2- DosSantosSoares MJ, Dalsilvas-carvalho MC. *Spread of methicillin-resistant *s.aureus* be longing to the brazilian epidemic clone in a general hospital and emergence of heterogeneous resistant to antibiotics among these isolates. J Hosp Infect* 2000;44: 301-8.
- 3- Kikuchi K. *Overview and strategy for methicillin resistant bacteria. Jpn J Med Assoc* 2002; 127: 347-53.
- 4- Wallin TR, Hern HG, Frazee BW. *Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. Emerg Med Clin North Am* 2008; 26(2): 431
- 5- Wallet F, Roussel-Devallez M, Courcol RJ. *Choice of a routine method for detecting methicillin-resistance in staphylococci. J Antimicrob Chemother* 1996; 37(5): 901-9.
- 6- Hiramatsu K, Hanaki H, Ino T, Yabuta K, Oguri T, Tenover FC. *Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* clinical strain with reduced vancomycin susceptibility. J Antimicrob Chemother* 1997; 40(1): 135-6.
- 7- Fridkin SK. *Vancomycin - intermediate and resistant S.A. : what the infectious disease specialist need to know. Clin Infectious Dis* 2001; 32(1): 108- 15.
- 8- Hiramatsu K, Suzuki E, Takayama H, Katayama Y, Yokota T. *Role of Penicillinase plasmids in the stability of the meca gene in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. Antimicrob Agents Chemother* 1990; 34(4): 600-4.
- 9- Najar Peerayeh Sh, Azimian A, Mostafaee M, Siadat D. *Identification of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* by disk diffusion method, determination of MIC and PCR for meca gene. Modares J Med Sci: Pathobiology* 2009; 12(3): 61-69. [Persian]
- 10- Kwon SJ, Jeon T, Seo D, Na M, Choi EG, Son JW, et al. *Quantitative PCR for etiologic diagnosis of methicillin-resistant *staphylococcus aureus* pneumonia in intensive care unit. Tuberc Respir Dis (Seoul)* 2012; 72(3): 293-301.
- 11- Al-Talib H, Yean CY, Al-Khateeb A, Hassan H, Singh KK, Al-Jashamy K, et al. *A pentaplex PCR assay for the rapid detection of methicillin-resistant *staphylococcus aureus* and panton-valentine Leucocidin. BMC Microbiol* 2009; 9: 113.
- 12- Ryffel C, Tesch W, Birch- Machin I, Reynoids PE, Barberis- Maino L, Kayser FH, et al. *Sequence comparison of meca genes isolated from methicillin resistant *staphylococcus aureus* and *staphylococcus epidermidis*. Gene* 1990; 94(1): 137-38.
- 13- Sakoulas G, Gold HS, Venkataraman L, DeGirolami PC, Eliopoulos GM, Qian Q. *Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: comparison of susceptibility testing methods and analysis of meca-positive susceptible*

strains. J Clin Microbiol 2001; 39(11): 3946-51.

- 14- Diekema DJ, Pfaller MA, Schmitz FJ, Smayevsky J, Bell J, Jones RN, et al. *Survey of infections due to staphylococcus species: frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility of isolates collected in the united states, canada, latin america, europe, and the western pacific region for the sentry antimicrobial surveillance program 1997- 1999.* Clin Infect Dis 2001; 32(Suppl 2): S114-32.
- 15- Arbique J, Forward K, Haldane D, Davidson R. *Comparison of the velogene rapid MRSA identification assay, denka MRSA screen assay, and BBL crystal MRSA ID system for rapid identification of methicillinresistant Staphylococcus aureus.* Diag Microbial Infect Dis 2001; 40(1-2):5-10.
- 16- Leibovici L, Soares-Weiser K, Paul M, Goldberg E, Herxheimer A, Garner P. *Considering resistsnce in systemic reviews of antibiotic treatment.* J Antimicrob Chemother 2003; 52(4): 564 571
- 17- Merlino J, Watson J, Rose B, Beard-Pegler M, Gottlieb T, Bradbury R, et al. *Detection and expression of methicillin/oxacillin resistance in multidrug-resistant and non-multidrug- resistant staphylococcus aureus in Central Sydney, Australia.* J Antimicrob Chemother 2002; 49(5): 793-801
- 18- Ho PL, Tse CWS, Mak GC, Chow KH, Ng TK. *Community-acquired methicillin- resistant staphylococcus in Hon Kong.* J Antimicrob Chemother 2004; 54(4): 845-46.
- 19- Mohraz M, Jonaidi N, Rasoulinejad M, Broum MA, Aligholi M, Shahsavan Sh. *Determination of prevalence of Methicillin resistant staphylococous infections through measurment of MICs of S. Aureus Isolates Imam hospital.* Tehran Unive Med J 2005; 61(5): 182-192. [Persian]
- 20- Razin B, Shabani M, Nabavi M, Taghavi N, Haghghi M, Foroumand M. *Prevalence of methicilin resistance staphylococcus aureus in different wards of Imam Hospital in Tehran in 2007-8.* Pajoohandeh J 2010; 14(5): 263-67. [Persian]
- 21- Hardy K, Szczepura A, Davies R, Brandbury A, Stallard N, Gossain S, et al. *Study of the efficacy and cost-effectiveness of MRSA screening and monitoring on surgical wards using a new, rapid molecular test.* BMC Health Serv Res 2007; 7: 160.
- 22- Jog S, Cunningham R, Cooper S, Wallis M, Marchbank A, Vasco-Knight P, Jenks PJ. *Impact of preoperative screening for meticillin-resistant staphylococcus aureus by real time PCR in patient undergoing cardiac surgery.* Hosp Infect 2008; 69: 124-130.
- 23- Andriesse G, Rijen M, Bogaers D, Bergmans J, Kluytmans W. 2009. *Comparsion of Two PCR-based methods and conventional culture for detection of nasal carriage of staphylococcus aureus in pre-operative Patients.* Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 28: 1223-6.
- 24- Olowe OA, Kukoyi OO, Taiwo SS, Ojurongbe O, Opaleye OO, Balaji OS, et al. *Phenotypic and molecular characteristics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from Ekiti State, Nigeria.* Infect Drug Resist 2013; 6: 87-92.

- 25- Aligholi M, Emameini M, Hashemi FB, Shasavan Sh, Jebelameli F, kazemi B. *Determination of antimicrobial resistance pattern of *Staphylococcus aureus* isolated from clinical specimens.* Tehran Univ Med J 2006; 64(9): 26-32. [Persian]
- 26- Zamani AR, Sadeghian S, Najafi Mosleh M, Goodarzi MT, Yousefi Mashouf R, Ghaderkhani J. *Detection of Methicillin-Resistance Gene (mec-A) in *Staphylococcus aureus* Strains by PCR and Determination of Antibiotic Sensitivity.* J Hamadan Univ Med Sci 2007; 14(3): 54-58. [Persian]
- 27- Yadegar A, Sattari M, Mozaffari NA, Godarzi GR. *Prevalence of ant(4')-Ia gene among clinical isolates of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* using Multiplex-PCR Method.* Modares J Med Sci: Pathobiology 2009; 12(1): 59-68. [Persian]
- 28- Harbarth S, Fankhauser C, Schrenzel J, Christenson J, Gervaz P, Bandiera-Clerc C, et al. *Staphylococcus aureus at Hospital admission and nosocomial infection in surgical patients universal screening for methicillin-resistant.* JAMA 2008; 299(10): 1149-57.
- 29- Naimi TS, Anderson D, Boxrud DJ, Johnson SK, Tenover FC, Lynfield R. *Vancomycin- intermediate staphylococcus aurues with phenotypic susceptibility to methicillin in a patient with reccurent bactremia.* Clin Infect Dis 2003; 36(12): 1609-12.
- 30- Alarcón T, Sanz JC, Blanco F, Domingo D, López-Brea M. *High-level mupirocin resistance among Spanish methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*.* Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998; 17(112): 877-79.
- 31- Nunes EL, dos Santos KR, Mondino PJ, Bastos MD, Giambiagi-de Marval M. *Detection + of ileS-2 gene encoding mupirocin resistance in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* by multiplex PCR.* Diagn Microbiol Infect Dis 1999; 34(2): 77-81.
- 32- Chambers HF. *Methicillin resistance in staphylococci: molecular and biochemical bass and clinical implications.* Clin Microbiol Rev 1997; 10(4): 781-91.
- 33- Anthony RM, Connor AM, Power EG, French GL. *Use of the polymerase chain reaction for rapid detection of high-level mupirocin resistance in staphylococci.* Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18(1): 30-34.
- 34- Dyke KG, Curnock SP, Golding M, Noble WC. *Cloning of the gene conferring resistance to mupirocin in *Staphylococcus aureus*.* FEMS Microbiol Lett 1991; 61(2-3): 195-98.

Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Moheb and Milad Hospitals via Phenotypic and Molecular Methods

Gomarian Z(MSc)^{*1}, Shahhosseiny MH(PHD)², Bayat M(PHD)³, Mahmoudi MA(MSc)⁴, Nafarieh T(MSc)⁵, Rahbar M(PhD)⁶

¹Department of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

²Department of Microbiology, Iranian Gene Fanavar Institute (IGF), Islamic Azad University, Shahr-e- Qods Branch, Tehran, Iran

³Department of Veterinary Mycology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

^{4,5}Department of Microbiology, Iranian Gene Fanavar Institute (IGF), Tehran, Iran

⁶Department of Microbiology, Iranian Reference Health Laboratory, Ministry of Health & Medical Education, Tehran, Iran

Received: 15 Nov 2014

Accepted: 5 Mar 2015

Abstract

Introduction: *S. aureus*, the second most common cause of nosocomial infections, is regarded as an important factor in the severe infections of the community. Methicillin-resistant strains of this bacterium involve a major pathogen which can cause disease and mortality in Iran and the world. Its treatment seems to be difficult due to the prevalence of resistance to most commonly-used antibiotics. In fact, methicillin - resistant strains need to be identified precisely and rapidly. Therefore, this study intended to assess the resistance to methicillin via the disk diffusion method and PCR for *mecA* gene.

Methods: This study was conducted on 100 strains of *Staphylococcus aureus* collected from clinical various samples of Moheb and Milad hospitals in Tehran. Sensitivity to antibiotics was determined by the disk diffusion method and gene resistance (*mecA*) was examined by PCR method. Moreover, specific primers were explored and the results were compared.

Results: The prevalence of methicillin-resistant strains by the disk diffusion method was 50% (n=50), whereas 74% (n=74) were determined to have *mecA* gene via PCR analysis. Out of these 100 samples, 61 samples belonged to Moheb hospital, among which 47.54% (n=29) were observed to be methicillin-resistant by disk diffusion method and 60.65% (n=37) via PCR method. Other 39 samples were obtained from Milad Hospital, of which 84/53% (n=21) demonstrated resistance to methicillin via disk diffusion and 87/94% (n=37) via PCR method.

Conclusions: The study findings revealed that due to high prevalence of methicillin resistance, a quick and detailed identification method of MRSA is required. Since disk diffusion method proposes relatively high false-negative results and is observed to have a time-consuming nature, PCR can be taken in to consideration as the best method in order to identify methicillin-resistant strains.

Keywords: Methicillin Resistance; Molecular Diagnosis; *Staphylococcus aureus*

This paper should be cited as:

Gomarian Z, Shahhosseiny MH, Bayat M, Mahmoudi MA, Nafarieh T, Rahbar M. ***Prevalence of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from moheb and milad hospitals via phenotypic and molecular methods***. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2015; 23(4): 2096-2108.

*Corresponding author: Tel: +98 21 44844946, Email: derakhshande.saeid@yahoo.com